

Kamabe, s.r.o.

Sídlo společnosti: Tichov 29, CZ - 766 01, Provozovna: Brumovská 452, 766 01 Valašské Klobouky

Tel: +420 577 320 478, +420 577 320 681, +420 732 114 390

e-mail: info.kamabe@seznam.cz, www.kamabe.cz

IČ (Identification Nr.): 29198119, DIČ (VAT) : CZ29198119

SPECIFIKACE OBALŮ - Rozprašovače, Dávkovače SPECIFICATION OF PACKAGING - SPRAYS, DISPENSERS

| Základní údaje / Basic information | |
|--|---|
| Jméno dodavatele / Suppliers' s name | Kamabe,s.r.o. |
| Název materiálu / Name of the material | Dispenser "3 - 3F" |
| ID materiálu / ID of the material | PN 9321 |
| Doba použitelnosti / Shelf life | 3 years |
| Specifická označení (trojúhelník pro nevidomé, dětská pojistka, s odvodem plynu, odměrka..) Specific labelling (the trigone for blind, child safety, measuring cape...) | No |
| Kontrola kvality / Quality Assurance | |
| Označení výstupní kontroly výrobce / Identification of the manufacture's Final inspection | Packing list |
| Způsob kontroly kvality (stručný popis - co, jak) / Quality Assurance Method (brief description - what and how) | According to our Quality Manual and Control Rules |
| Parametry / Parameters | |
| Složení (materiál) / Composition of (material) | viz. Tabulka na výkrese |
| Barva / Colour | |
| Hmotnost včetně odchytky / Weight including the deviation | |
| Výška závitu včetně odchytky/ Neck height including the deviation | 14mm +/- 0,2mm |
| Doporučený typ závitu / Recommended type of thread | Typ 38/400 |
| Průměr závitu - vnitřní včetně odchytky/ Thread diameter - inner including the deviation | Ø 35,2mm +/- 0,2mm |
| Utahovací moment / Tightening torque | 3 - 4 Nm |
| Doporučený typ láhve/Recommended type of bottle | |
| Použití pro materiály (např. chlorované) / Use for materials (eg. chlorinated) | No |
| Další údaje / Other data | |
| Logistické a skladovací údaje / Logistic and storage data | |

| | |
|---|---|
| Způsob balení prázdných obalů (počet, proložka, ..) - při maximální výšce 180 cm včetně palety / The way of packaging (quantity, reglet, ...) - maximum height 180 cm, including the pallet | 300 pcs/box x 20 boxes = 6 000 pcs/pallet |
| Způsob skladování / Storage Method | |

Přílohy / Supplements:

Technický výkres / Technical drawing

Prohlášení, že je obal v souladu s legislativními požadavky. / Certificate, that the packing is in conformity with legislative requirements.

Certifikát o shodě dle Směrnice 94/62/EC pro obaly/ Certificate of conformity according to 94/62/EC for packaging

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1935/2004/EC O materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmů ve znění vyhlášek 186/2003 Sb., 207/2006 Sb., 551/2006 Sb., 271/2008 Sb., 386/2008 Sb., 127/2009 Sb. a 111/2011Sb.

Nařízení Komise (EU) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastu pro styk s potravinami

ČSN EN 13427 Obaly – Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů

Zákon ČR č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon ČR č. 477/2001 Sb - O obalech (v platném znění)


Posudek vydaný společností ITC, a.s., akreditovaná zkušební laboratoř č.1004, zkušební

Protokol a Atest č. 472104466


This specification is valid for 3 years. In the event of changes in product parameters or legislative changes to us straight away .

Datum / Date: 24.07.2018

David Bělaška

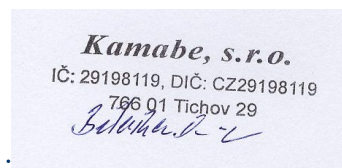

Jméno, podpis a razítko
Name, signature and stamp

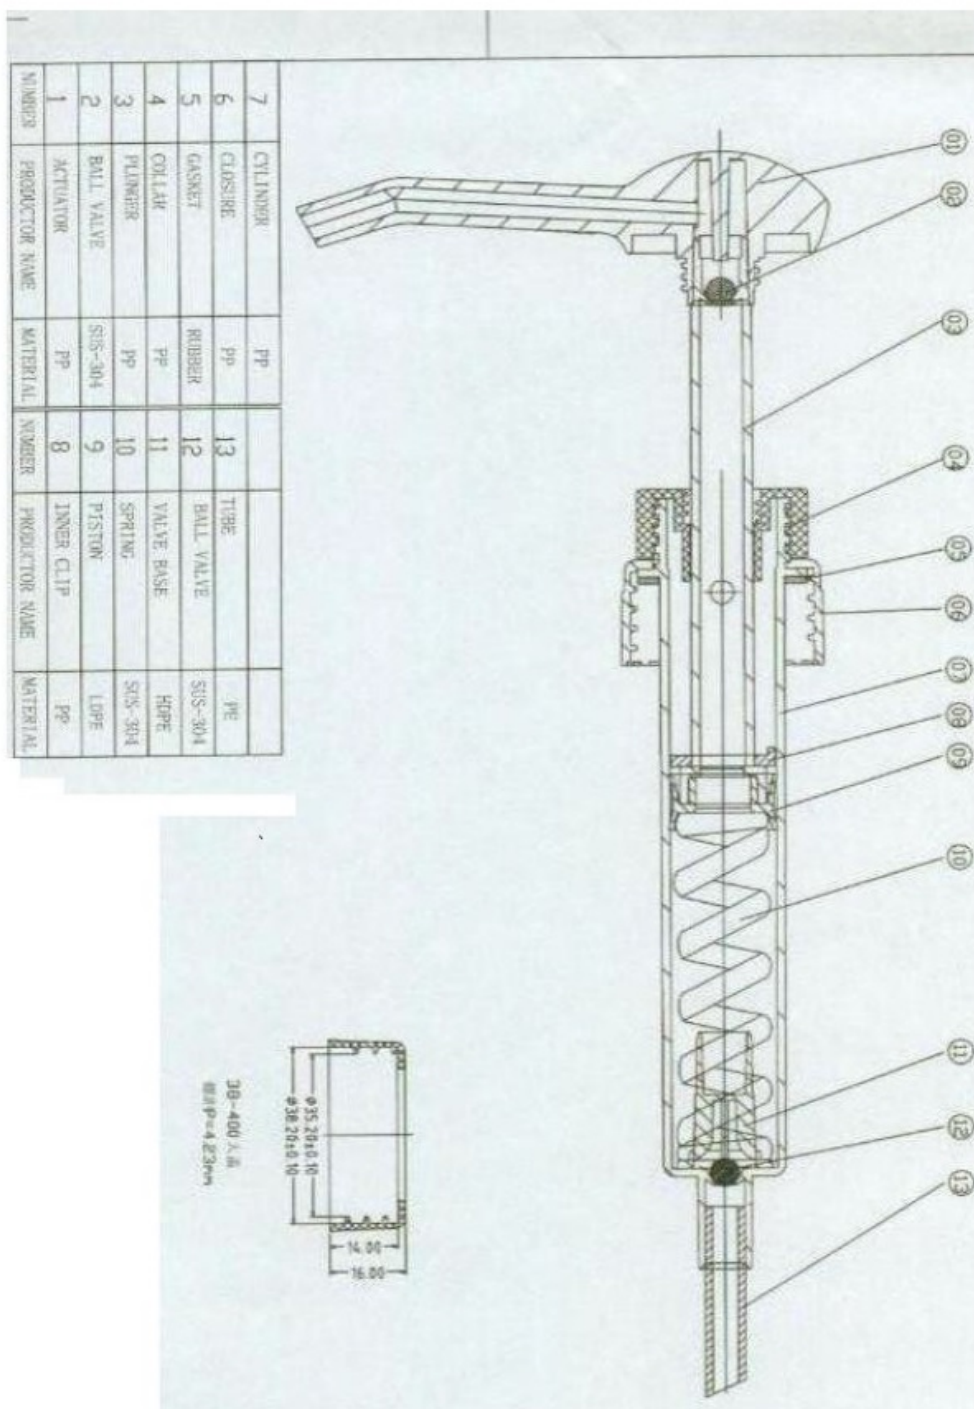

| Měřítko | Název: | Materiál: | Hrubá váha | Čistá váha | Číslo výkresu: |
|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|------------|-----------------|
| | Dávkovací pumpa 3-3F | Dle tabulky | | | 9321 |
| Kreslil: | Karel Bélaška | 23. 11. 2015 | | 3 | |
| Ověřil (SŘJ): | Petr Mana | 23. 11. 2015 | | 2 | |
| Schválil: | David Bélaška | 23. 11. 2015 | | 1 | |
| → | <i>Jméno</i> | <i>Datum</i> | <i>Podpis</i> | | <i>Poznámka</i> |

